



**Etap Ia - roboty podczyszczeniowe**

- roboty podczyszczeniowe dla powierzchni 0,20m<sup>2</sup> w obrębie wykonania ścianki ze szcianek

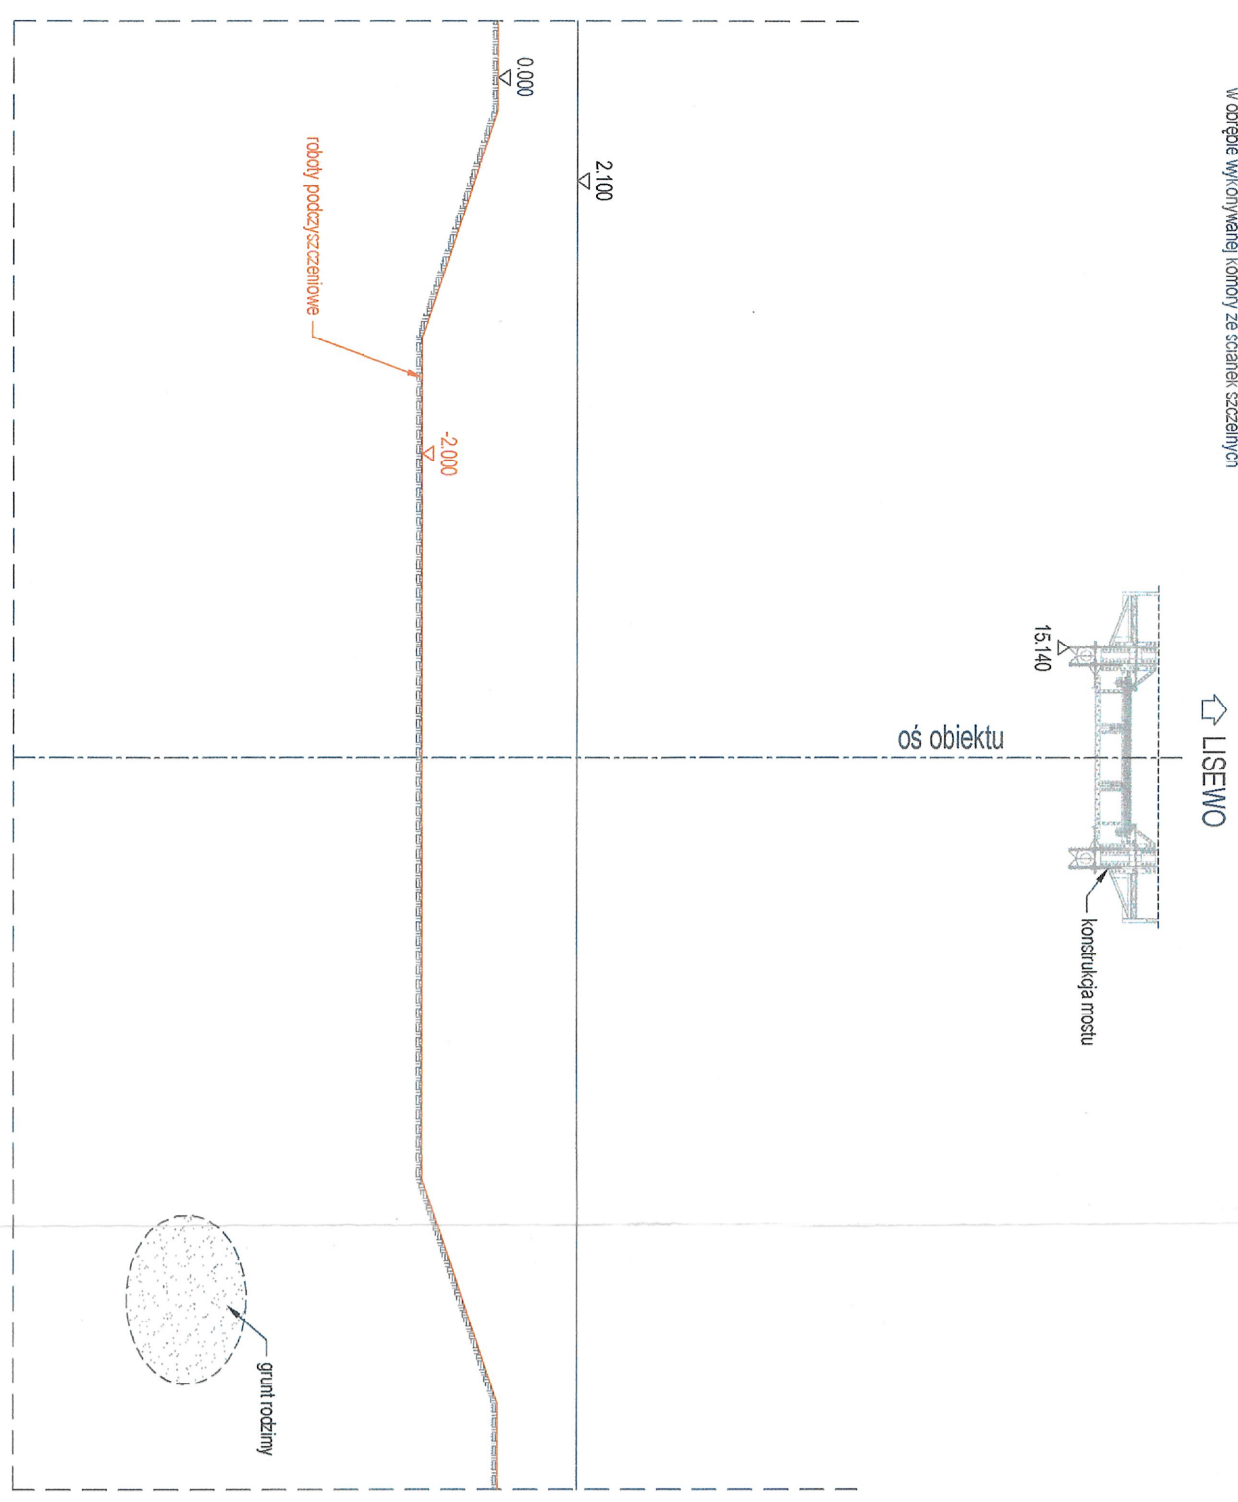


**Etap Ib - zasypanie przegłębi**

- zasypanie przegłębi do rzędzi 0,0m n.p.m. gruntem rodzimym lub rozczłonkami

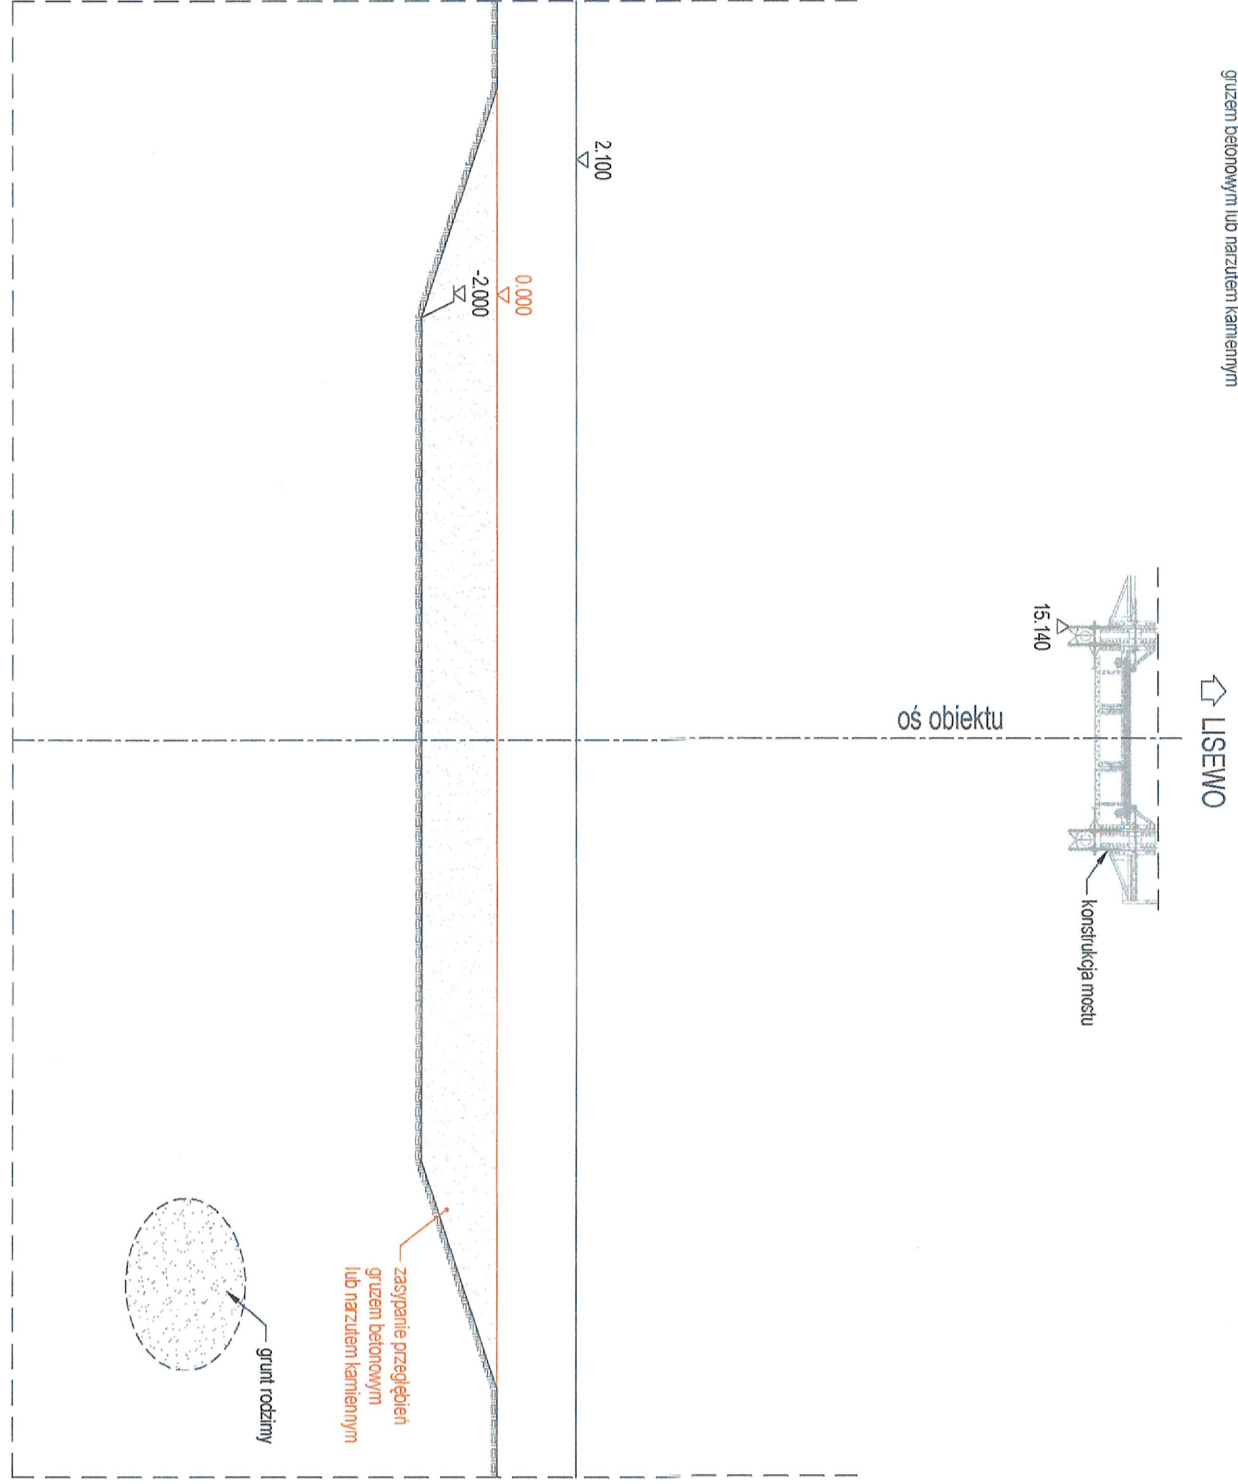


**Etap Ic - montaż podpory T5**

- podgrzebie pali oraz montaż podpory T5

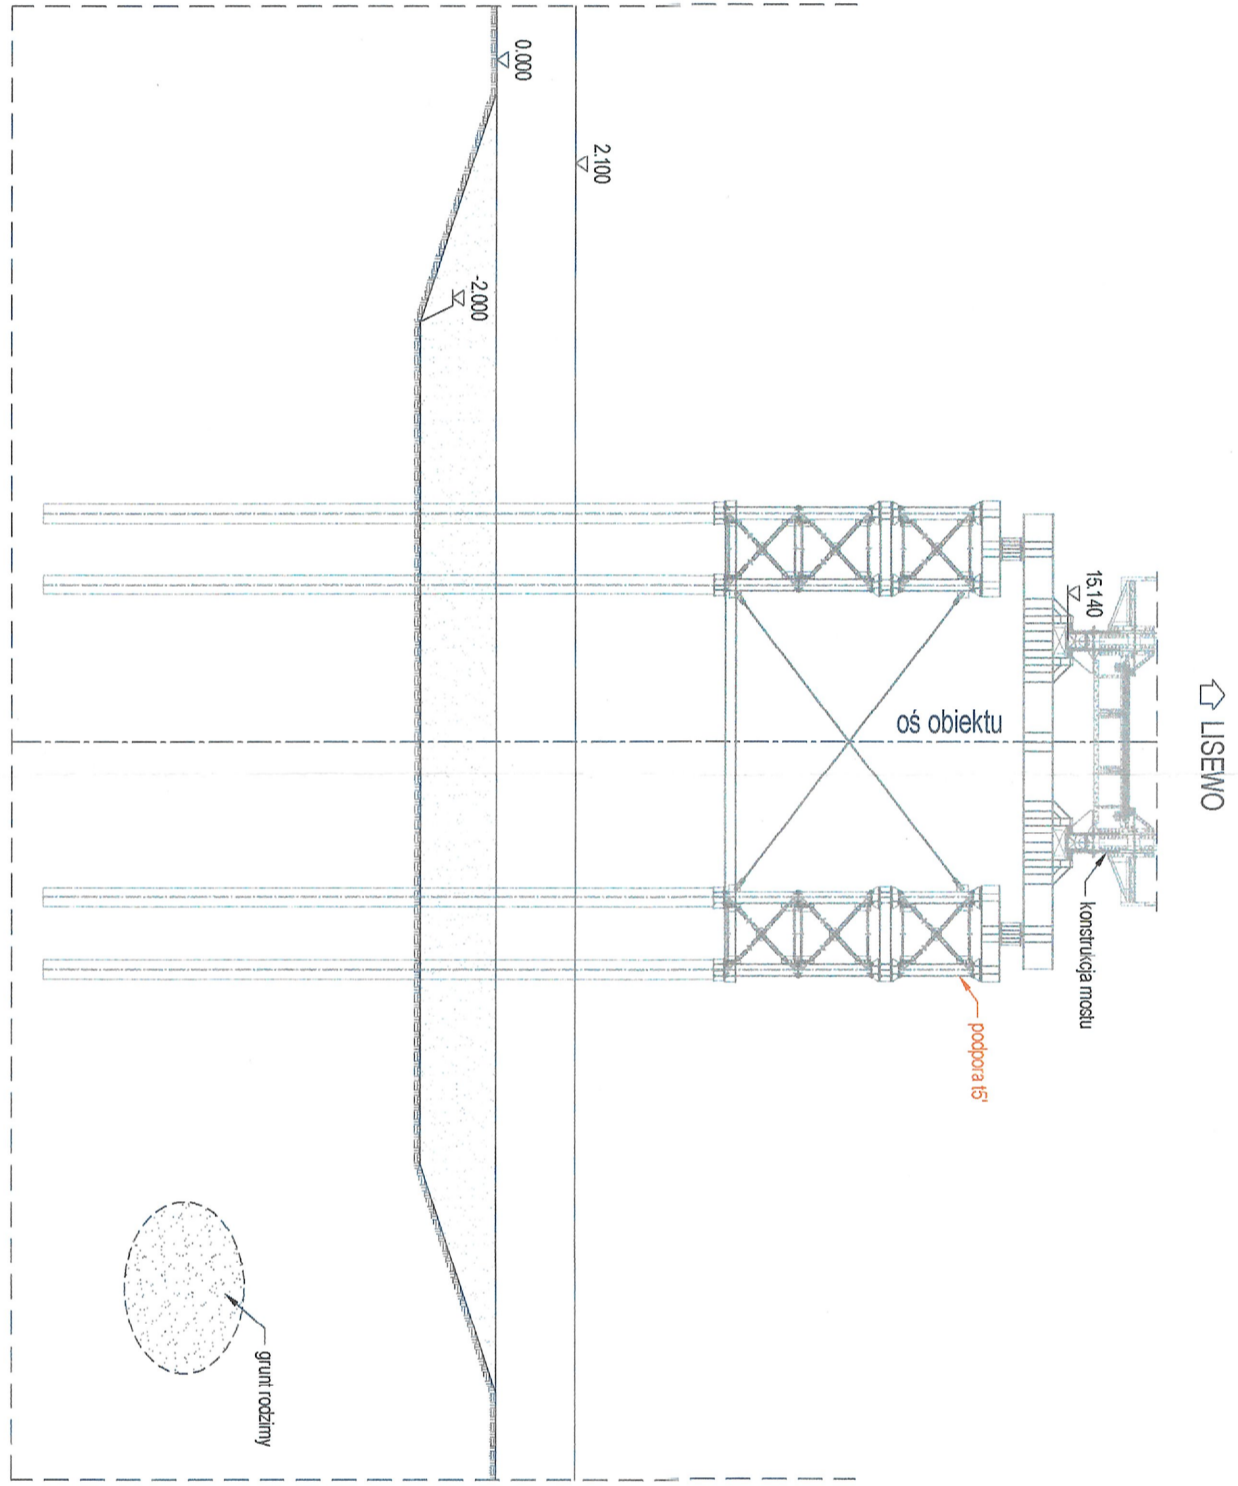


**Etap II - instalacja ścianek szczelnych**

- podgrzebie ścianek szczelnych odległ. 1,2,4,5
- podgrzebie ścianek szczelnych odległ. 3
- ogrodzenie wykonanie szopy podłogowej w Etapie b

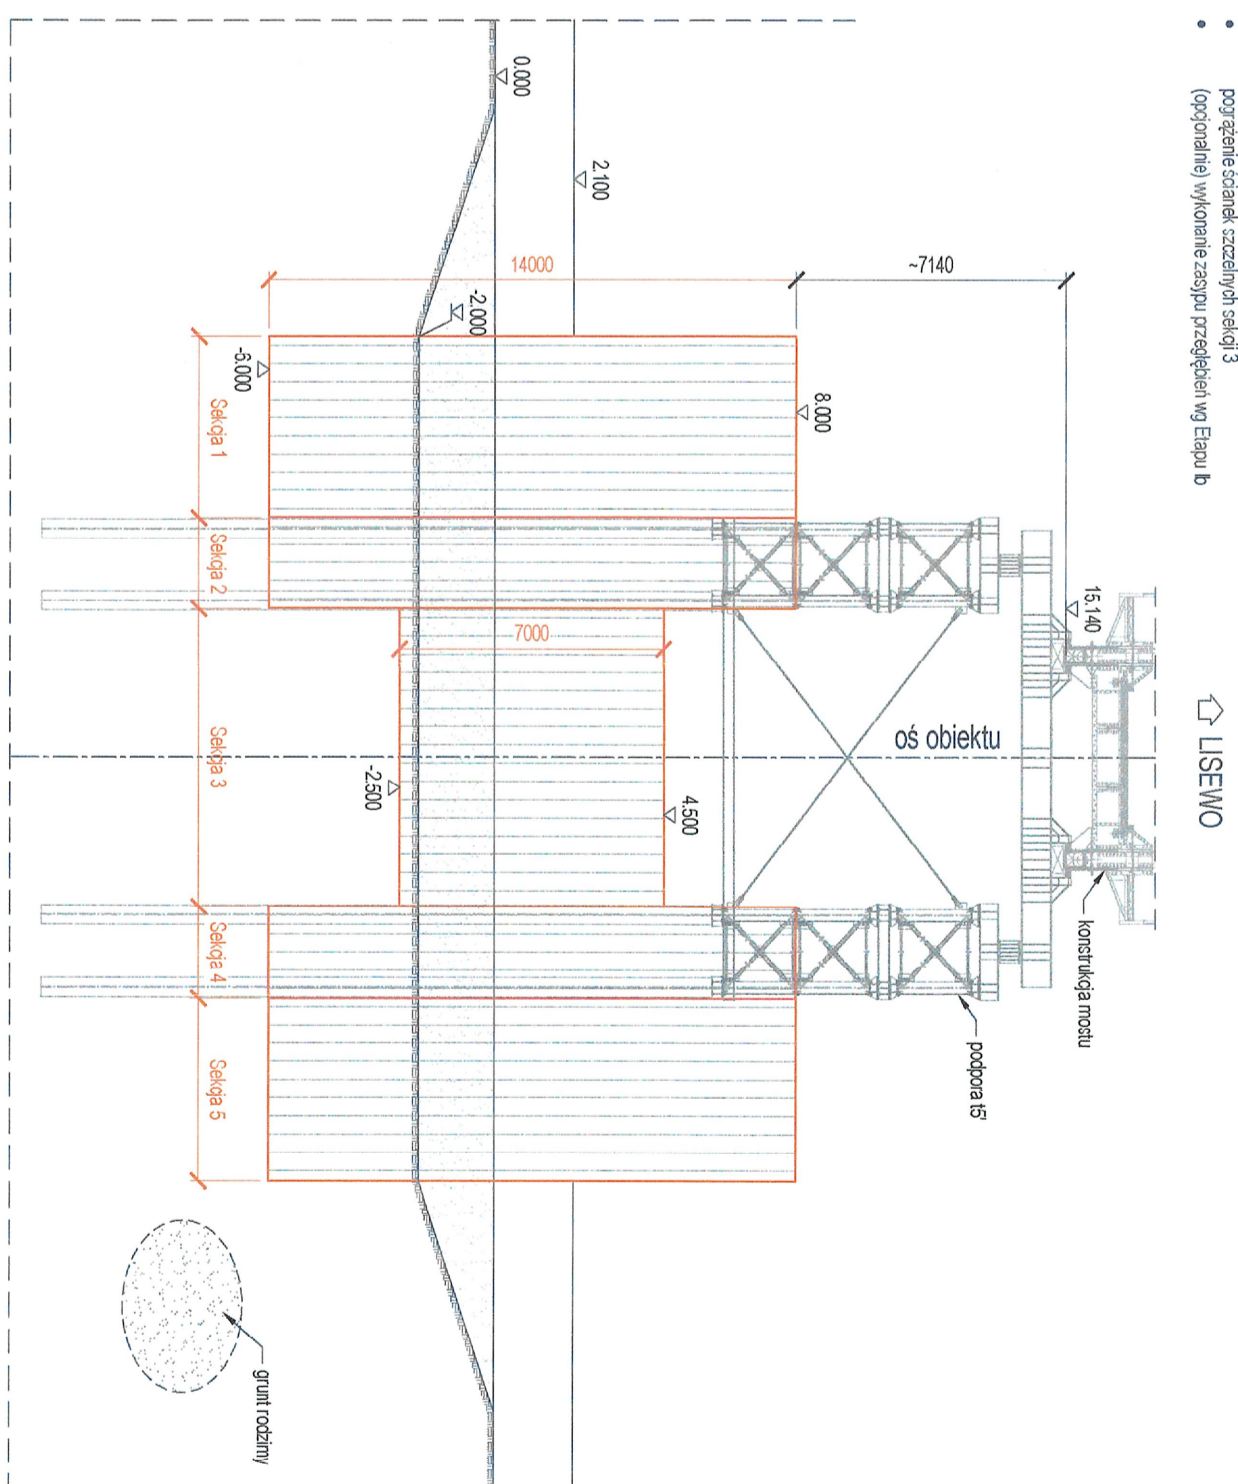


**Etap III - wykonanie zasypu komory ze ścianek**

- wypełnienie komory ze ścianek szczelnych od rzędzi -0,10m n.p.m. gruntem rodzimym lub rozczłonkami
- wypełnienie komory ze ścianek szczelnych od rzędzi 1,2,4,5

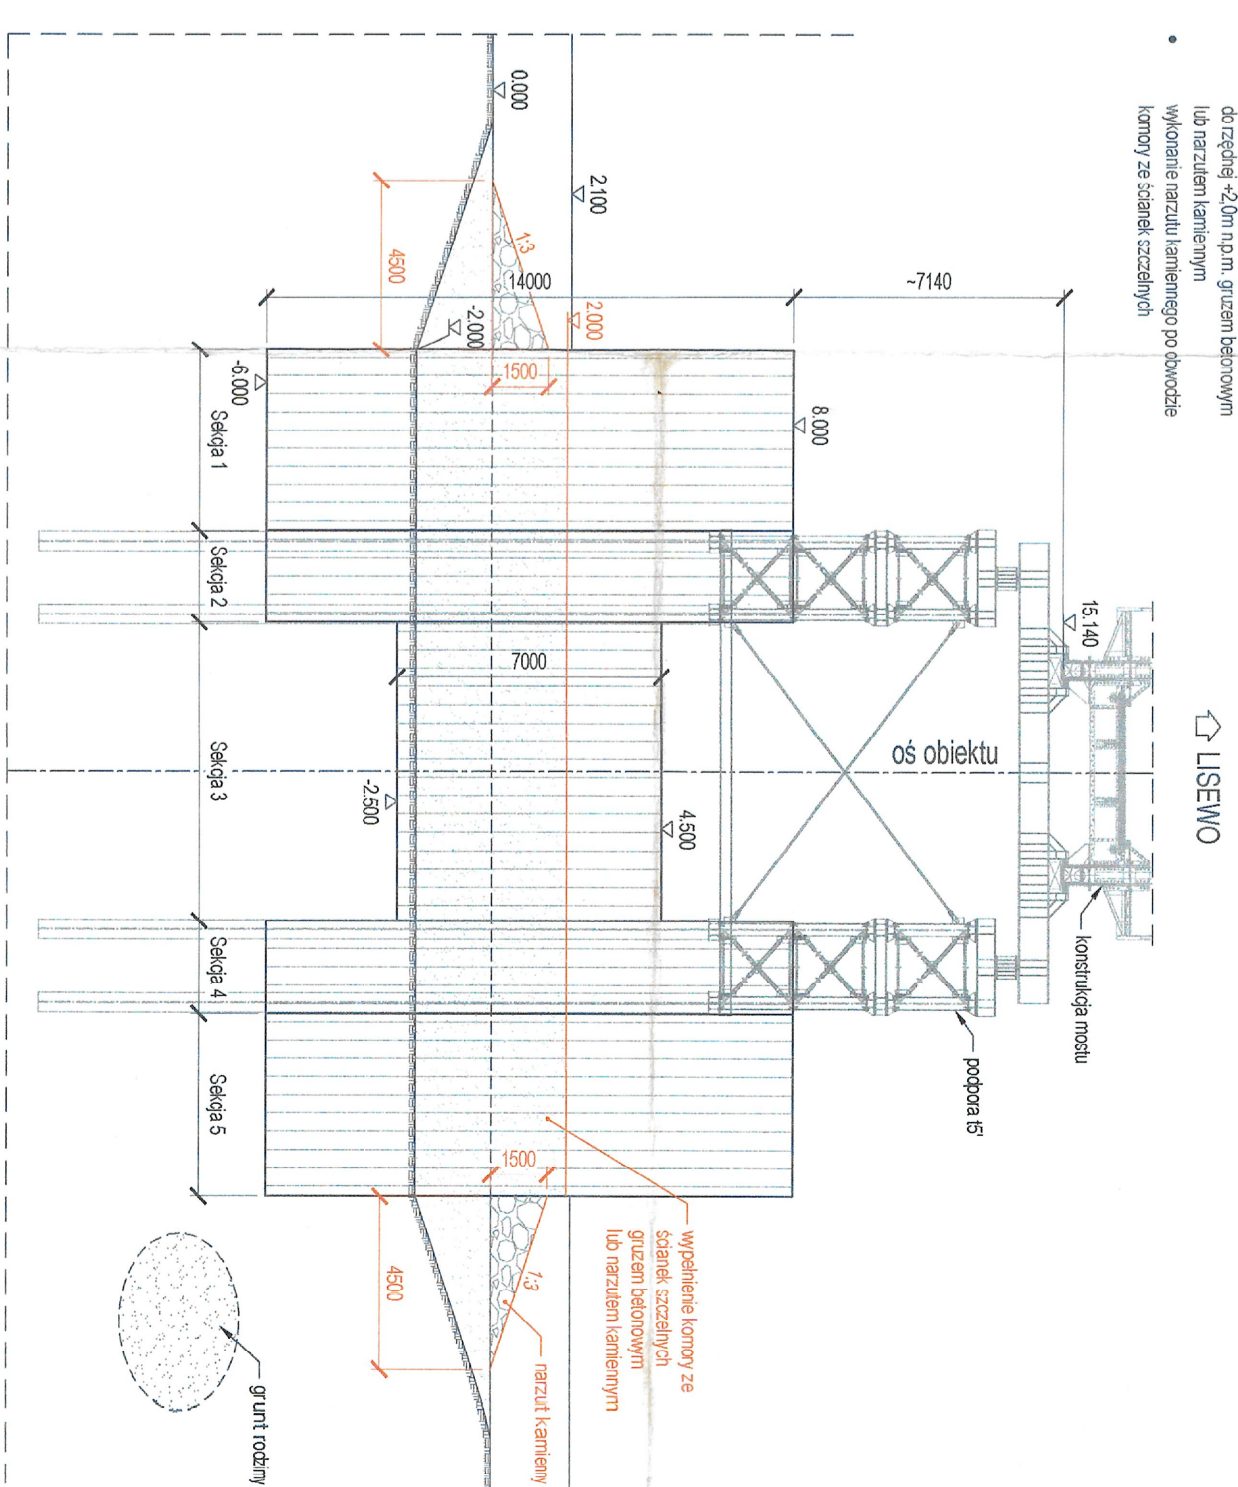


**Etap IV - montaż rozpor oraz ściągów**

- montaż rozpor oraz ściągów na rzędzi -0,10m n.p.m.

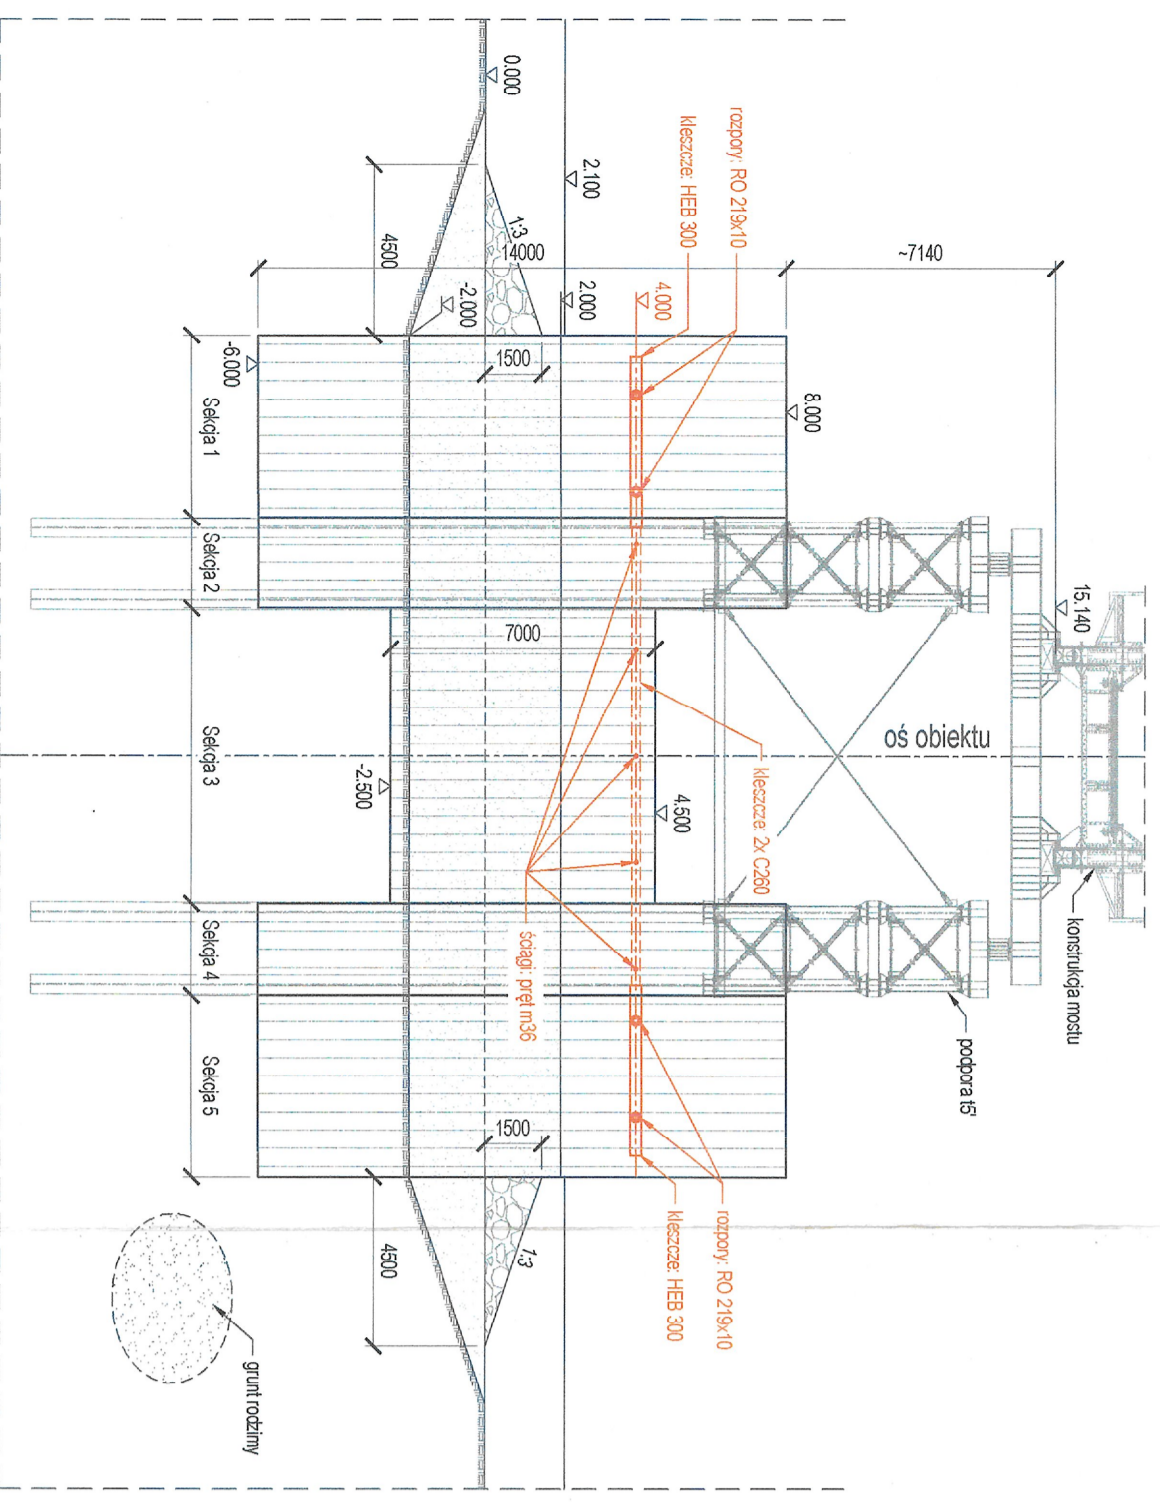


**Etap V - wykonanie zasypu komory ze ścianek**

- wypełnienie komory ze ścianek szczelnych od rzędzi -0,10m n.p.m. gruntem rodzimym lub rozczłonkami

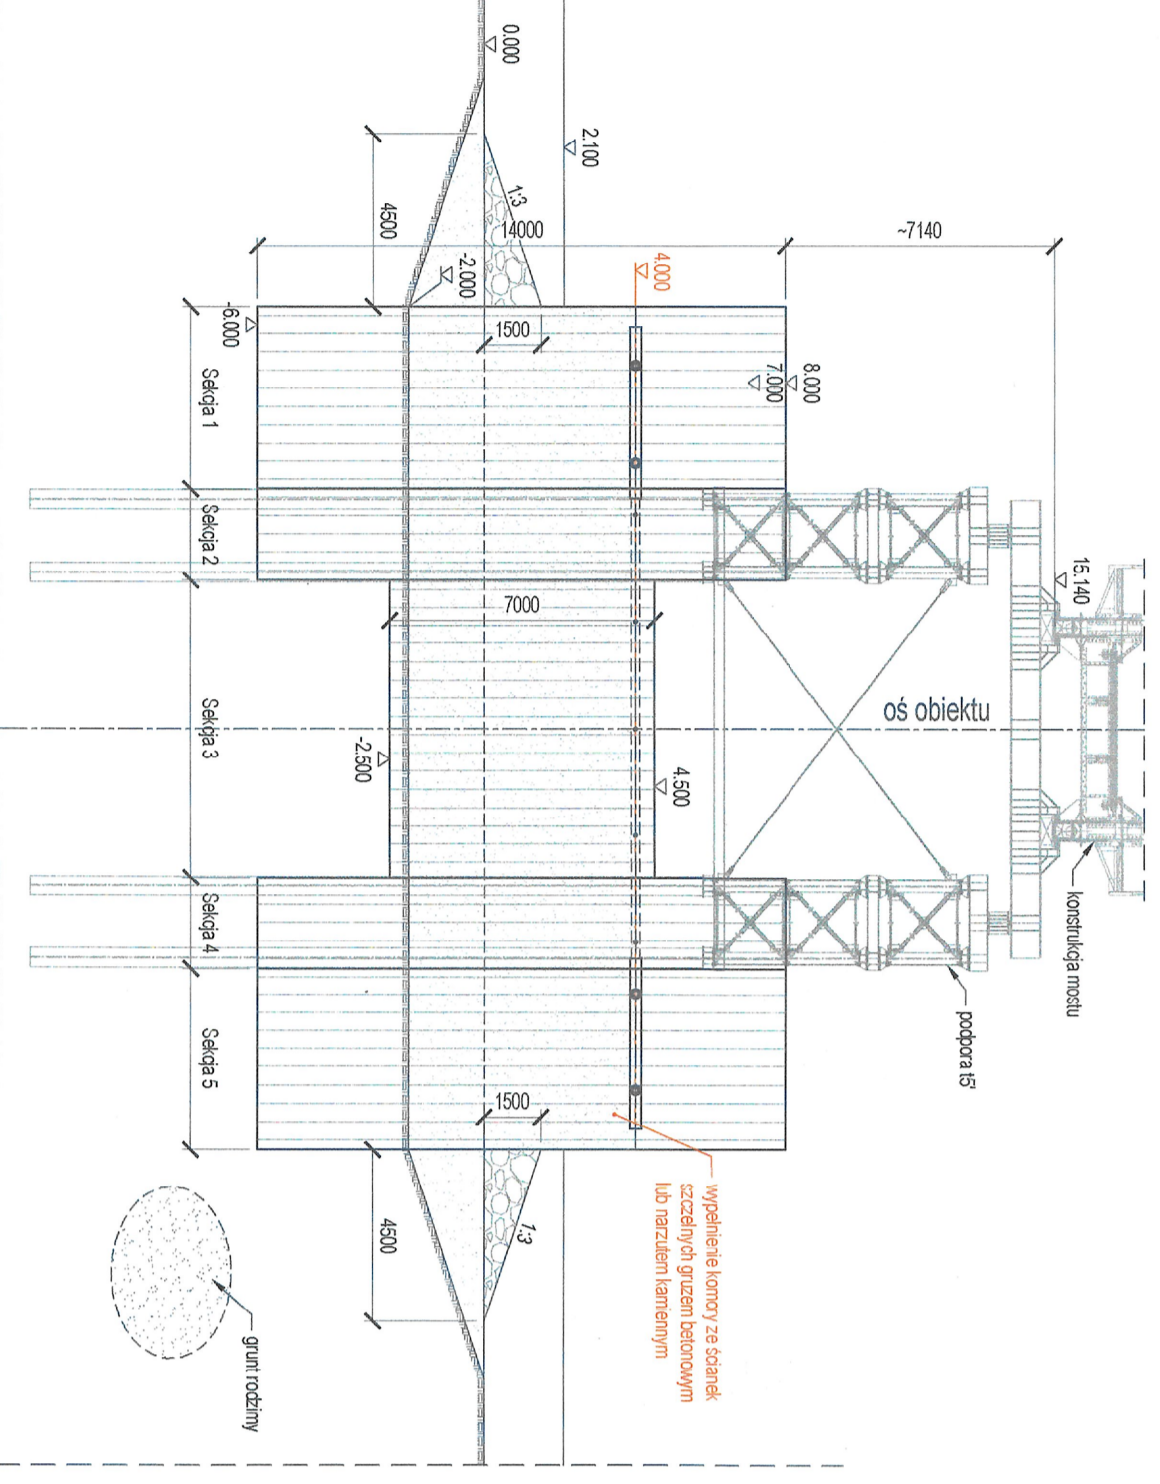


**Etap VI - przedłużenie ścianki szczelnej Sekcji 3**

- przedłużenie ścianki szczelnej Sekcji 3 odczłonkami od rzędzi 1,3m
- podgrzebie ścianki o odległości 7,0m i 3,0m od rzędzi 1,3m i 3,0m

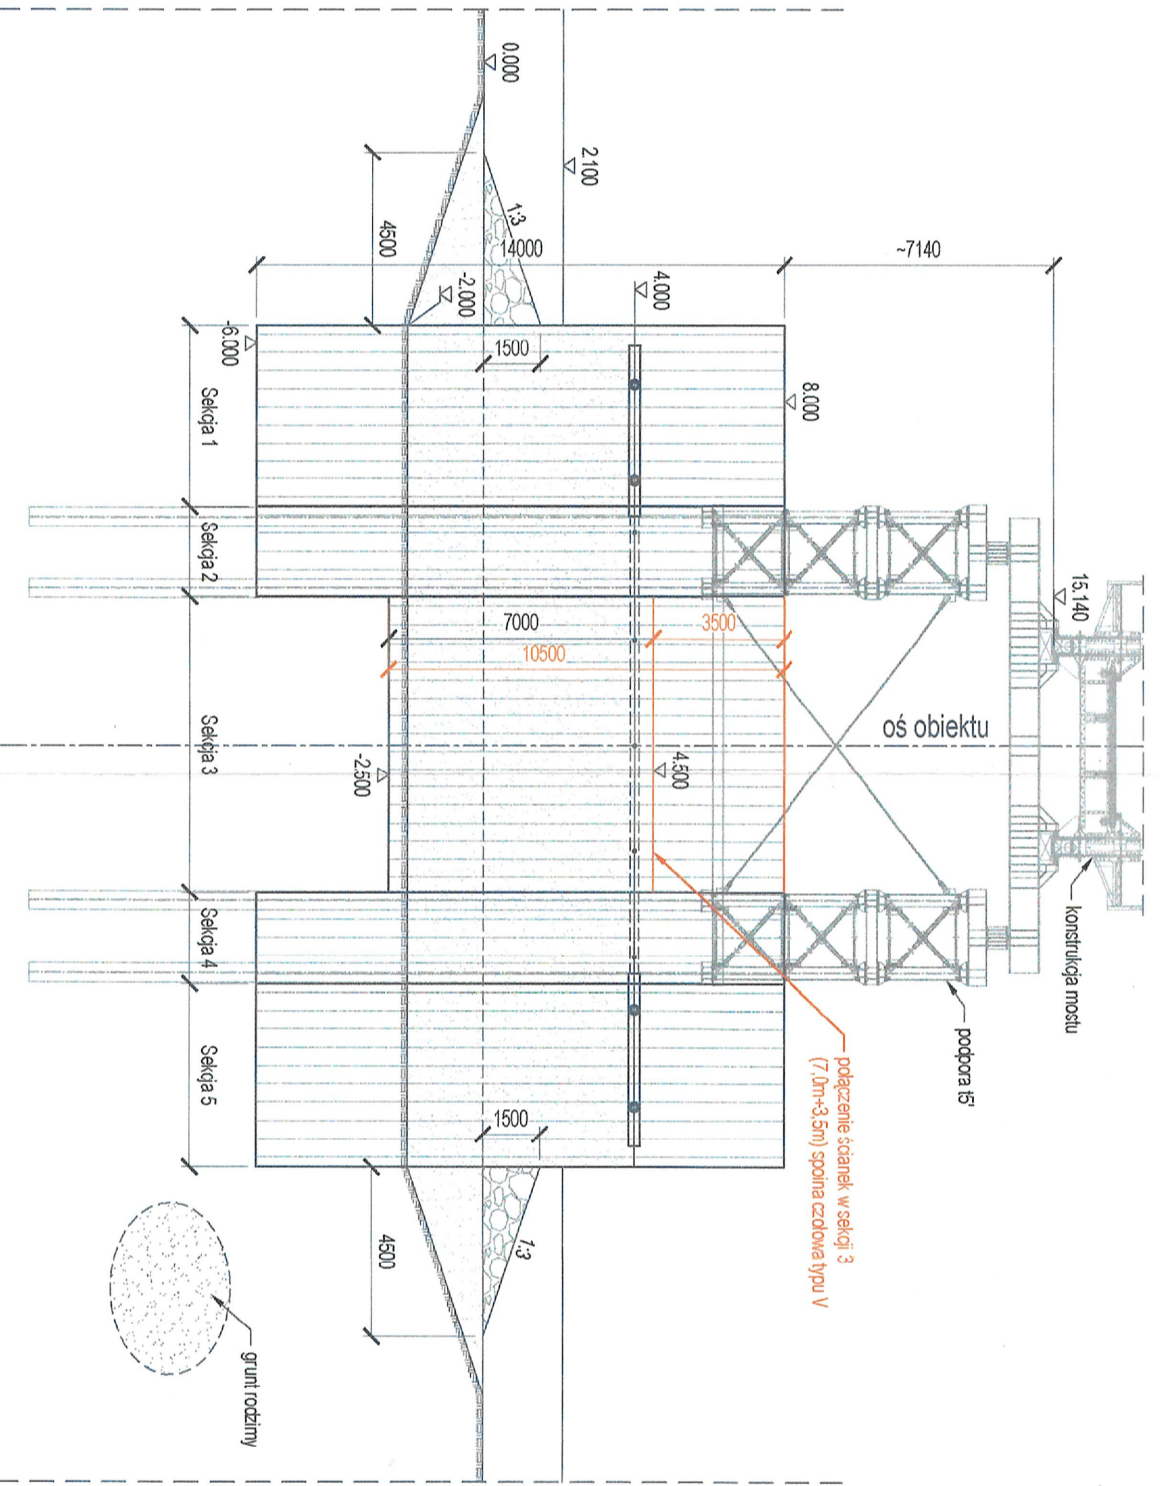


**Etap VII - wykonanie zasypu komory ze ścianek**

- wypełnienie komory ze ścianek szczelnych od rzędzi -0,10m n.p.m. gruntem rodzimym lub rozczłonkami

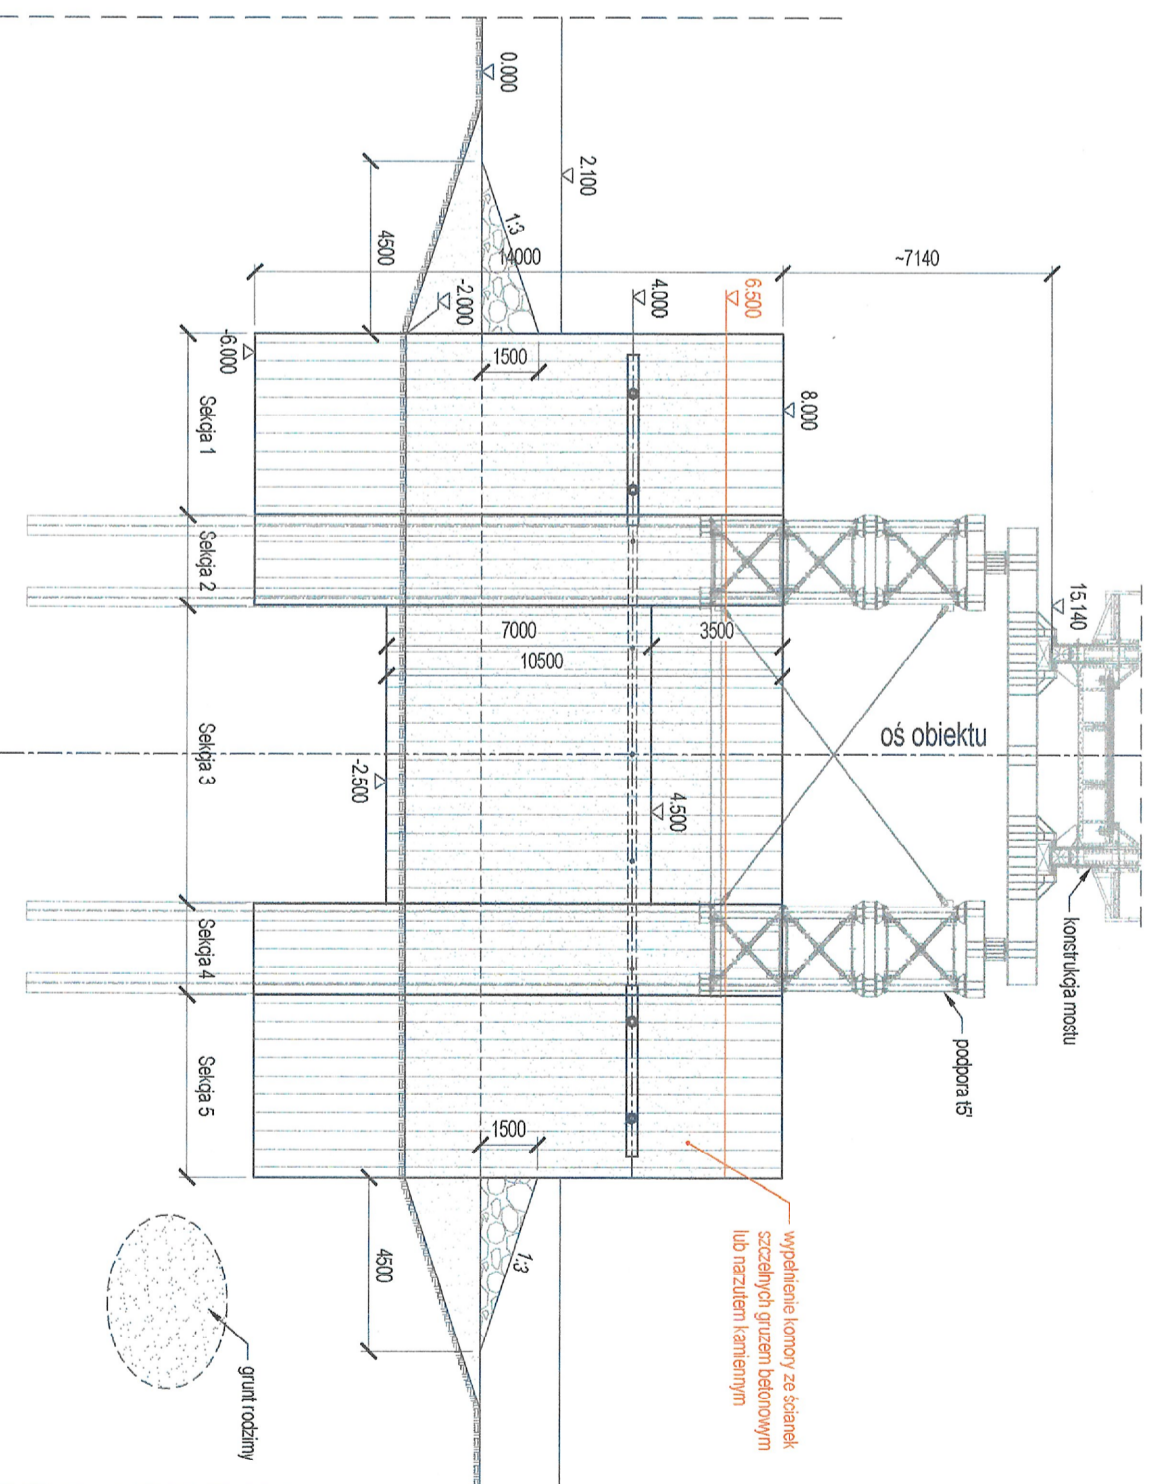

**Etap VIII - wykonanie zasypu komory ze ścianek**

- wypełnienie komory ze ścianek szczelnych od rzędzi -0,10m n.p.m. gruntem rodzimym lub rozczłonkami

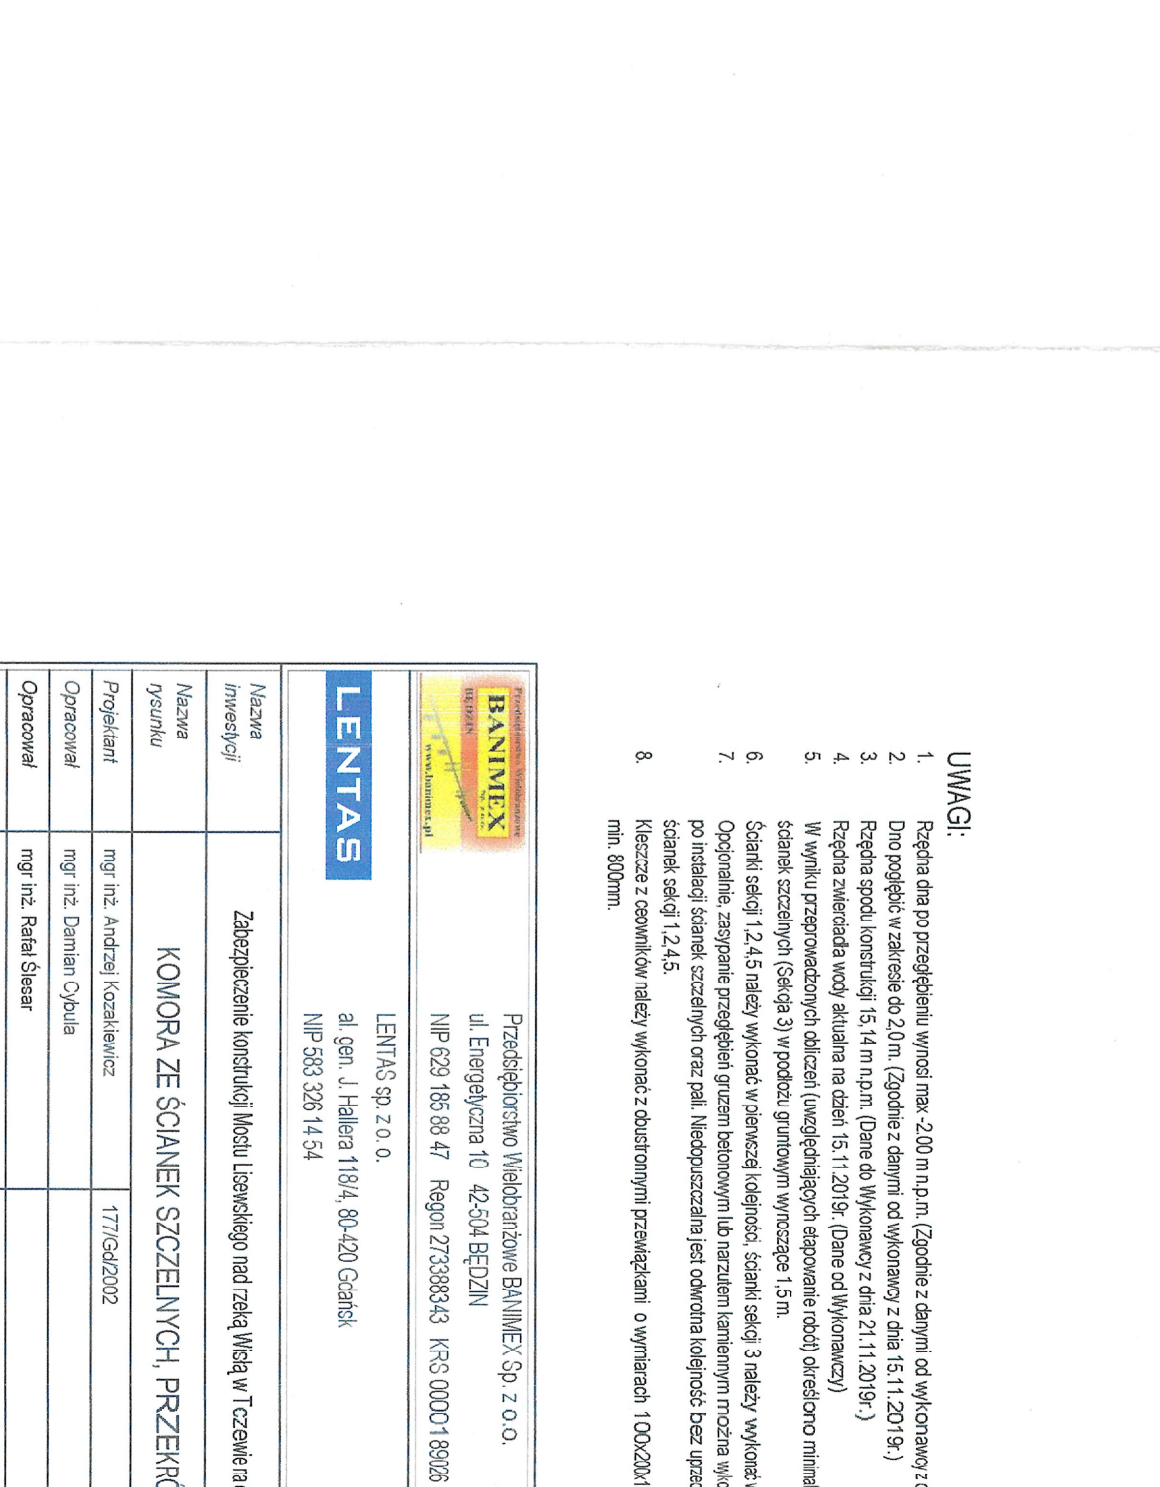

- UWAGI:**
- Requisz dnia po przedłożeniu wniosków max. - 2,00m n.p.m. (Głębokość drenażu od wykonawstwa z dnia 15.11.2019r.)
  - Dwa poprzeczki w warstwie do 20cm (Głębokość z drenażu od wykonawstwa z dnia 15.11.2019r.)
  - Requisz spokoń konstrukcyjny 15,44 m grun. (Dane do wykonawstwa z dnia 15.11.2019r.)
  - Requisz zalewania wody składowa na dachu 15.11.2019r. (Dane do wykonawstwa)
  - Wzrost pracodawcy/robotnika (niezależnie od rodzaju drenażu) oznacza zwiększenie
  - Wzrost pracodawcy/robotnika (niezależnie od rodzaju drenażu) oznacza zwiększenie
  - Wzrost pracodawcy/robotnika (niezależnie od rodzaju drenażu) oznacza zwiększenie
  - Wzrost pracodawcy/robotnika (niezależnie od rodzaju drenażu) oznacza zwiększenie
  - Kierownictwo wlewy wykonawstwa do wykonawstwa o wymiarach 1000x1000 w rozstawie max. 800mm.

<p><b>LENITAS</b></p> <p>LENITAS Sp. z o.o. al. gen. J. Piłsudskiego 119/4, 80-420 Gdańsk NIP: 503 326 14 54</p>		<p><b>BAWIMEX</b></p> <p>Przebudowanie i modernizacja BAWIMEX Sp. z o.o. ul. Elektryczna 10, 42-504 BEZDŹŹ NIP: 629 161 88 47 Regon: 272388433 KRS: 0000188162</p>	
Nazwa	Zakopanie wnętrza Modu Lądowiska nad rzeką Wełgą w Tczewie nad brzozi	Stan	1:200
Nazwa projektu	KOMORA ZE ŚCIANEK SZCZELNYCH, PRZEKRÓJ A-A	Data	10.2019
Projektant	mgr inż. Andrzej Guskiewicz	Projekt Technologiczny	A-3-02 / 1
Opisownik	mgr inż. Dariusz Dykhan		
Opisownik	mgr inż. Radosław Siewek		
Opisownik	mgr inż. Hubert Górecki		
Data	10.2019		